



Объект	Заказ	Комплект	Чертеж	Изм. №
0114	22928	ЭМ	77	


Фрагмент принципиальной однолинейной схемы АВР-ППУ сущ\*\*

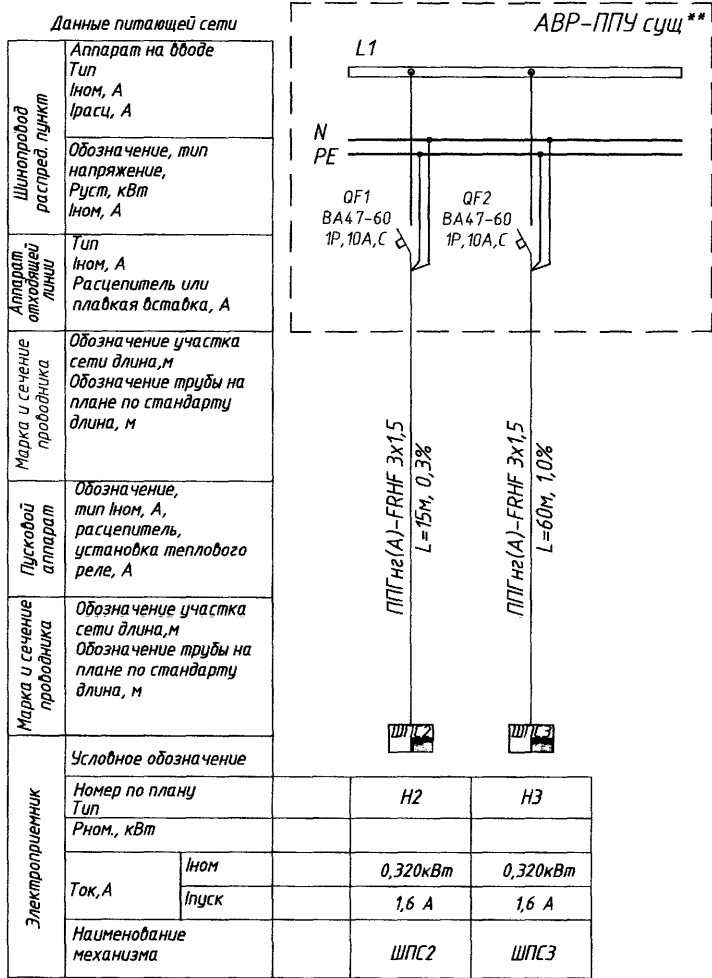

Фрагмент принципиальной однолинейной схемы ППУ-1\*\*

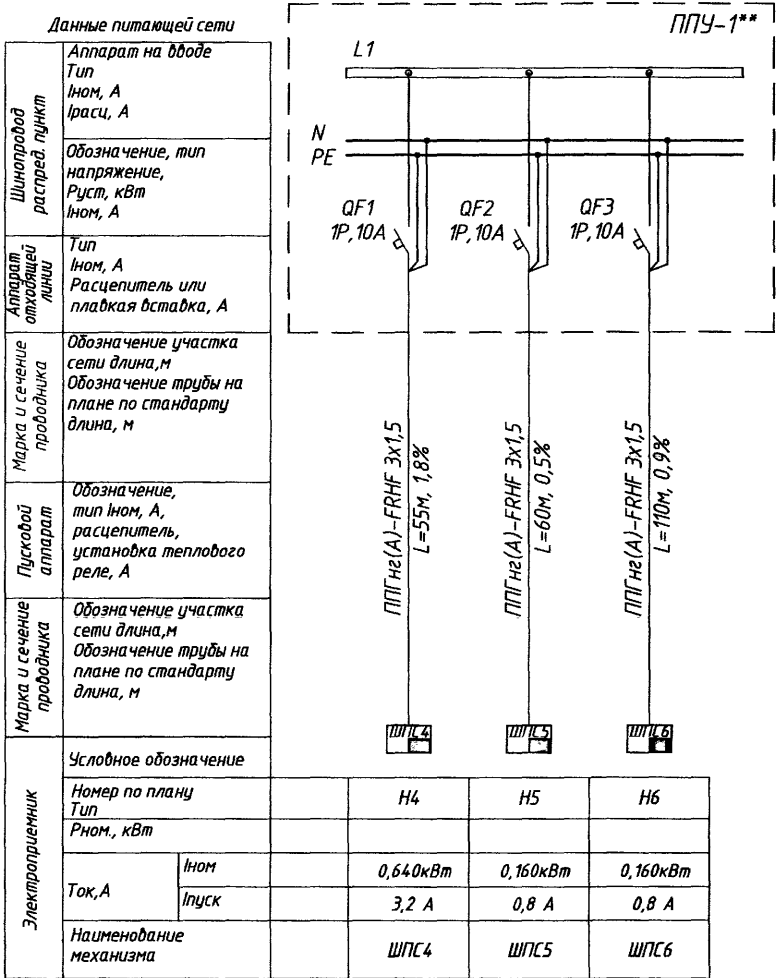

Структурная схема электроснабжения

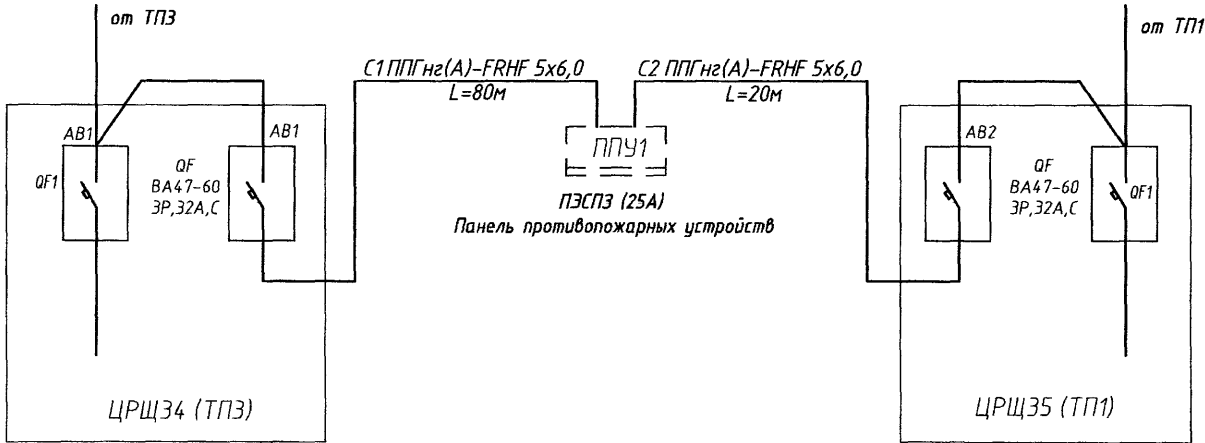

Примечание:  
1) Подключение питания щита ППУ-1\*\* осуществляется от Ввод 1: сущ. ЦРЩ34 (ТП3)  
Ввод 2: сущ. ЦРЩ35 (ТП1)  
после аппарата управления и до аппарата защиты согласно СП 6.13130.2021 п.5.3

Примечание:  
1) Фасадная часть щита ППУ-1\*\* должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой "Не отключать! Работа систем противопожарной защиты!" согласно СП 6.13130.2021 п.5.3

0114-ЭМ-77									
"Кузнечно-рессорный завод" ООО "Нижегородские автокомпоненты"									
Изм	Кол.уч.	Лист	Н док	Подпись	Дата	Прессовая кузница гладного кузнечного цеха (инв.Н-400273). Производственные помещения б/о 4-42/А-М на отм.0.000	Стация	Лист	Листов
Разраб	Гареба			10.24			Р	2	
Н. контр.	Макаров			10.24		Фрагмент принципиальной однолинейной схемы ППУ1 и АВР-ППУ Структурная схема электроснабжения	1/Проектное управление ООО "Технопарк"		
Нач. отдела	Макаров			10.24					