


№ инв.	Чертеж	Комплект	Заказ	Объект
3960	ЭМ	3967	3967	3960

Фрагмент принципиальной однолинейной схемы ППУ-1\*\*  
3960-ЭМ-355-357

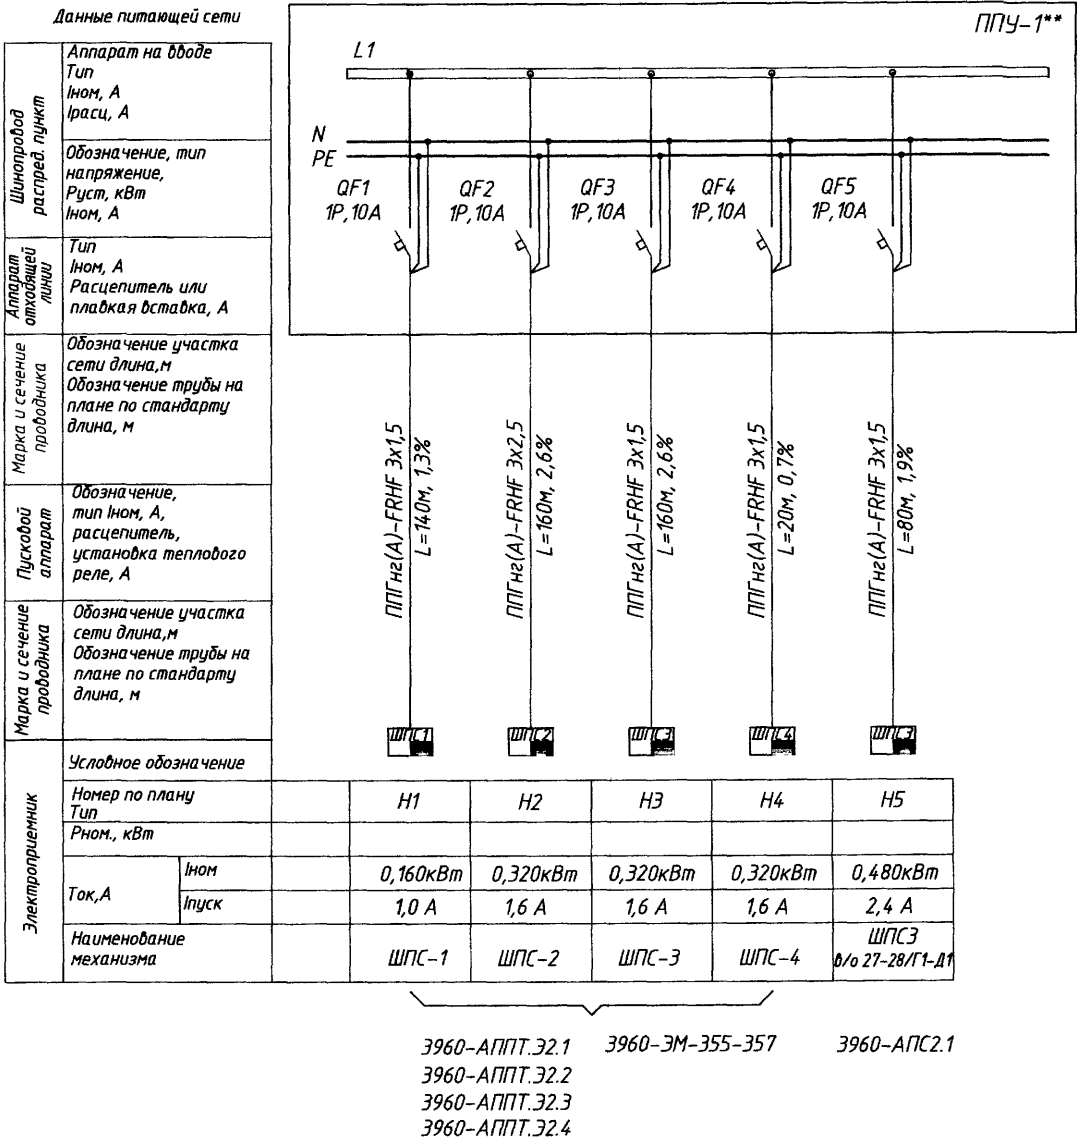

Примечание:

1) Подключение питания щита ППУ-1\*\* осуществляется от сущ. ВРУ-1 и от сущ. ВРУ-2 после аппарата управления и до аппарата защиты согласно СП 6.13130.2021 п.5.3

Примечание:

1) Фасадная часть щита ППУ-1\*\* должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой "Не отключать! систем противопожарной защиты!" согласно СП 6.13130.2021 п.5.3

3960-ЭМ-367									
Производственный корпус штампов (инв. № 406025) «Завод штампов и пресс-форм», г. Н. Новгород, ул. Новикова Прибоя, д. 20									
Изм	Кол.уч.	Лист	И док	Подпись	Дата	Электроснабжение блоков питания			
Разраб	Гареба				12.24		Р	2	
Н. контр.	Макаров				12.24	Фрагмент принципиальной однолинейной схемы ППУ-1			
Нач. отдела	Макаров				12.24				
							Проектное управление ООО "Технопарк"		