



№ документа	жесткость	шкелет	заказ	шкелет
89Е	МЕ	Е96Е	096Е	

Фрагмент принципиальной однолинейной схемы ППУ2**

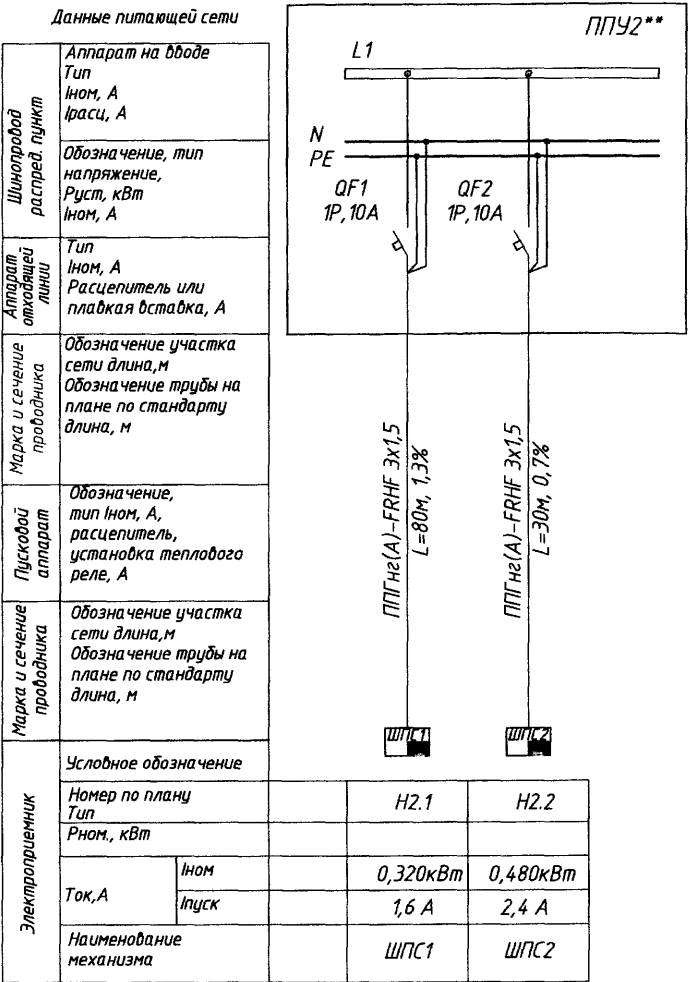

Структурная схема электроснабжения ППУ2

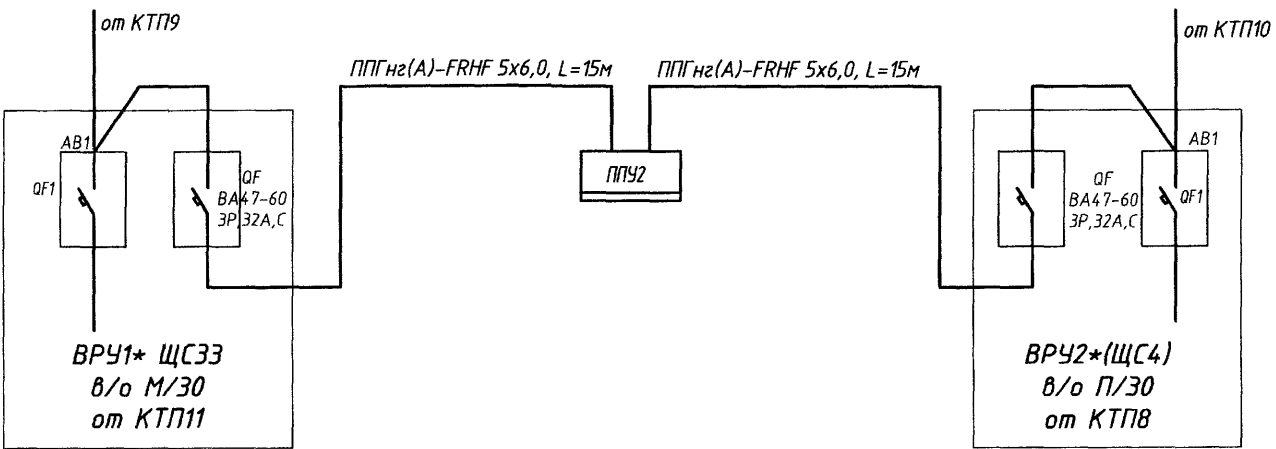

Примечание:

1) Подключение питания щита ППУ-1** осуществляется от сущ. ВРУ-1 и от сущ. ВРУ-2 после аппарата управления и до аппарата защиты согласно СП 6.13130.2021 п.5.3

Примечание:

1) Фасадная часть щита ППУ-1** должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой "Не отключать! систем противопожарной защиты!" согласно СП 6.13130.2021 п.5.3

3960-ЭМ-368					
Производственный корпус штампов (инв. № 406025) «Завод штампов и пресс-форм», г. Н. Новгород, ул. Новикова Прибоя, д. 20					
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб	Гарева				12.24
Электроснабжение блоков питания					
				Стадия	Лист
				Р	3
Н. контр.	Макаров				12.24
Нач. отдела	Макаров				12.24
Фрагмент принципиальной однолинейной структурная схема электроснабжения				Проектное управление ООО "Технопарк"	