



№ инв	жесткая	швеллер	ЭЗ	швеллер
95	ЭМ	291	ЭЗ	ЭЗ

Фрагмент принципиальной однолинейной схемы ППУ-1**

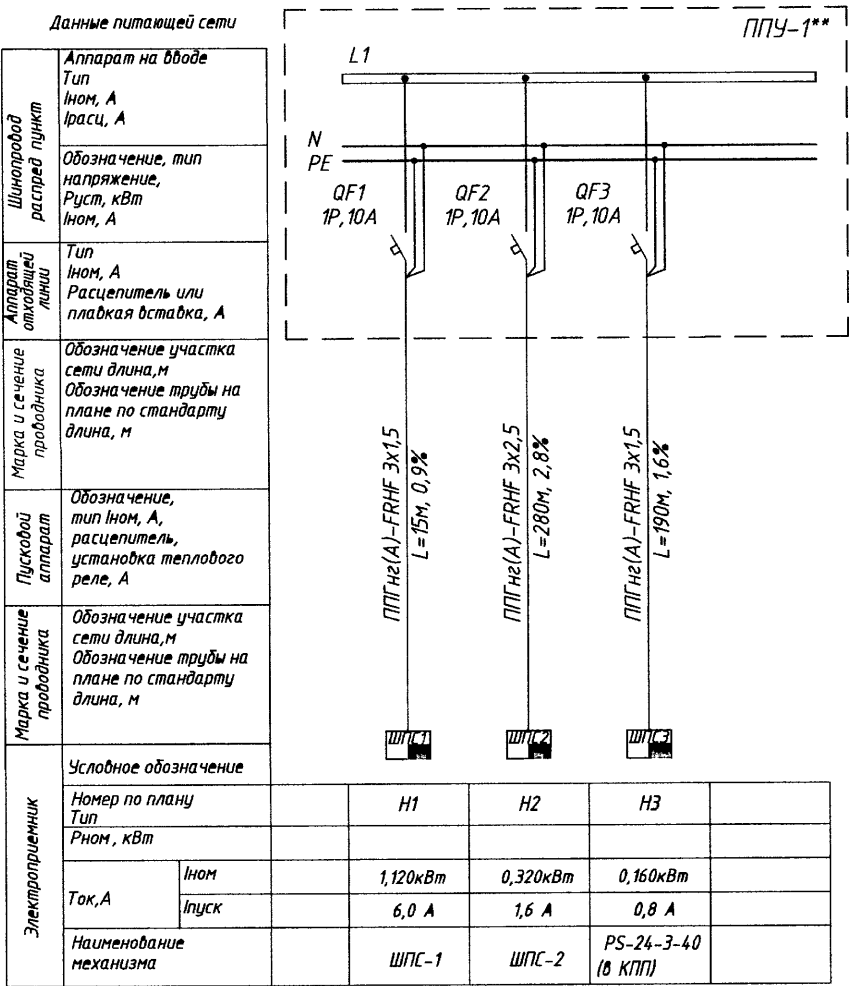

Структурная схема электроснабжения

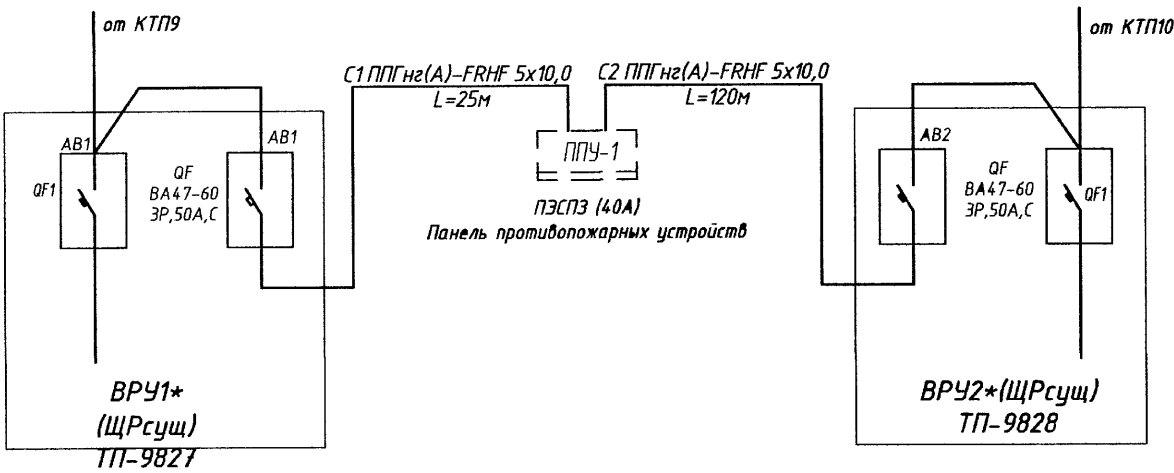

Примечание

1) Подключение питания щита ППУ-1** осуществляется от
Ввод 1 сущ ВРУ-1
Ввод 2 сущ ВРУ-2
после аппарата управления и до аппарата защиты согласно СП
6 13130 2021 п 5.3

Примечание

1) Фасадная часть щита ППУ-1** должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку
с маркировкой "Не отключать! Работа систем противопожарной защиты!" согласно СП
6 13130 2021 п 5.3

						0334-ЭМ-95				
						Склад металла и труб ООО «Нижегородские Автокомпоненты»				
Изм	Колуч	Лист	И док	Подпись	Дата					
Разраб	Гарева			10/09	09 24	Электроснабжение ШУПС1 и ШУПС2		Стация	Лист	Листов
						Р		2		
Н контр	Макаров			10/09	09 24	Фрагмент принципиальной однолинейной схемы ППУ-1		1/Проектное управление ООО "Технопарк"		
Нач отдела	Макаров			10/09	09 24	Структурная схема электроснабжения				